

KGB's Venners Teltudlejning Stadion Allé 13 4400 Kalundborg

Inspektionscertifikat for transportable konstruktioner iht. Bek. 880:2014

Cert.nr.: TI-15-TK-0206	Revision: 02	
--------------------------------	---------------------	--

Konstruktionens navn/type:	Kibæk Rammetelt 6 m med 2,2 m og 3,0 m ben
Beskrivelse/omfang:	Dette certifikat dækker 30 spær/rammer / 87 m

Krav til brug og opstilling. Konstruktionen er tilladt for:

Terrænkategori	I (Åbne arealer)	II (Landområder/lav vegetation)	III (By, skovområder)	IV (Tæt, høj bebyggelse)
Middelvindhastighed m/s*	14,3	16,0	19,1	19,9
Vindstød m/s *	21,5			

Overvågning ved brug, ansvar skal tildeles/oplyses.


- * Middelvindhastighed varslet af DMI for det område, hvor konstruktionen er opstillet
- * Vindstød, vind målt med vindmåler monteret i toppen af konstruktion/teltet og løbende overvåget

Rammeteltet har en bredde på 6 m og kan opstilles med sidestolper, der har en højde på 2,2 m hhv. 3,0 m. Bredden mellem ben er 3 m (max. størrelse på udgang). Teltets samlede højde ved kip er på 3,32 m ved en sidehøjde på 2,2 m og 4,1 m ved en sidehøjde på 3,0 m.

Dimension for jordspyd: ø25x800 mm.

Barduner: min. trækstyrke 2000 kg (gjord). Tagkryds og facadekryds: min trækstyrke 2000 kg/6 mm stålwire.

Rammeteltet kan forankres med enten "ren ballast" eller med en blanding af "ballast + 1 jordspyd".

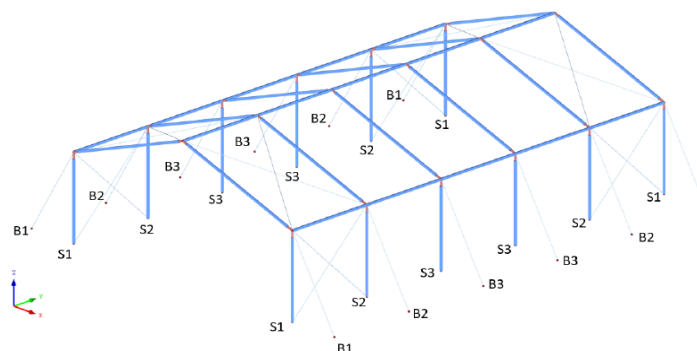

Understøtning	Ren ballast	Ballast + 1 jordspyd
S1	0,2 tons	0,0 tons
S2	0,4 tons	0,0 tons
S3	0,4 tons	0,0 tons
B1	1,1 tons	0,7 tons
B2	2,0 tons	1,5 tons
B3	2,0 tons	1,6 tons

Vindkryds placeres i facader og tag/side i begge ender af teltet, og minimum for hver 30 m.

Ben skal opstilles på fast underlag. Jordtryk min. 1-1,5 kg/cm². Hvor jordspyd ikke kan anvendes, skal der anvendes ballast som angivet herover eller i opstillingsvejledningsskema 7.2 for 2,2 benlængde.



DIGITALT SIGNERET DOKUMENT

7. februar 2025

Snelast cm: Ej tilladt, skal straks fjernes ved snefald. Teltdug: brandhæmmende PVC.

Maksimal ophængningslast pr. ramme: 3 punktlaster af 25 kg. (jævnt fordelt pr. spær ved 2,2 m ben).

Opstilling udføres iht.: Opstillingsvejledning 010623 ved 6 m bred, op til 3 m benhøjde.

Personbelastning ved ophold, gældende for op til og over 150 personer:

Opstilling med inventar: max. 1,5 personer/m² ved runde borde, 2 personer/m² siddende i rækker/borde og 3,5 personer/m² stående.

Konstruktionen er certificeret for opstilling:

- ☒ **Uden pladsfordelingsplan** (Inspektion af brandtekniske installationer mm. er ikke omfattet af certifikatet.
Ved behov kan evt. pladsfordelingsplan vurderes/godkendelse af brandrådgiver eller kommunen)
- ☐ **Uden pladsfordelingsplan** (Inspektion af nødvendige brandtekniske installationer mm. er omfattet af certifikatet.
Ved behov kan evt. pladsfordelingsplan vurderes/godkendelse af brandrådgiver eller kommunen)
- ☐ **Med pladsfordelingsplan** (Inspektion af nødvendige brandtekniske installationer mm. og pladsfordelingsplan er omfattet af inspektionen,
evt. yderligere pladsfordelingsplaner kan vurderes/godkendelse af brandrådgiver eller kommunen)

Certifikatet omfatter følgende pladsfordelingsplan(er)

Bemærkninger:

- Ansvarlig person udnævnes for overvågning af konstruktionen/teltet ved brug, og ved overskridelse af anførte værdier har vedkommende ansvar for, at konstruktionen/teltet nedlukkes/vindbelastning reduceres, og at der evakueres.
 - For forsamlingsstelte/pavilloner/teltkonstruktioner er det tilladt at stille op i forlængelse og/eller ved siden af hinanden.
 - Teltkonstruktioner anses som fælles telt, hvis afstanden er mindre end 5 m, men kravet er, at alle telte skal være certificeret. Den indbyrdes afstand skal som hovedregel svare mindst til summen af de afstande, hver især har til naboskel (BR 18 kap.5 Bilag 11). Andre afstande vil kunne accepteres på baggrund af en konkret vurdering af muligheden for brandspredning fra offentlig myndighed/kommunen. Placering må ikke blokere for flugtveje (BR 18 kap.5 Bilag 11). Ved opstilling > 150 personer skal kommunen informeres.
 - Der skal min. være 2 flugtveje i telte. Max. afstand til en flugtvej må ikke være mere end 25 m (BR 18 kap.5 Bilag 11/AT vejl. A.1.10)
 - Ved opstilling af TK skal der sikres, at underlaget kan holde til min. fladetryk 1,0-1,5 kg/cm² (BR18 kap 15. vejl. pkt. 3.4).
 - Ved opstilling skal certifikatet anbringes synligt i teltet/konstruktionen. Tilsvarende ved pladsfordelingsplaner (BR 18 §6b stk. 6).
 - Ved opstilling i årstid, hvor der er risiko for sne, skal der være opvarmning i teltet. Evt. sne skal løbende fjernes.
 - Terrænkategori I: Område med søer eller områder uden væsentlig vegetation og uden forhindringer.
 - Terrænkategori II: Område med lav vegetation og enkelte forhindringer (træer, bygninger).
 - Terrænkategori III: Område med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer.
 - Terrænkategori IV: Område, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget med en gennemsnitshøjde over 15 m.
- Ved placering inden for 1 km fra grænsen til næste terrænkategori, skal den laveste kategori bruges ved vurdering af vind.

Dette certifikat er kun gyldigt under forudsætning af, at ovennævnte krav til opstilling og brug er opfyldt. Dokumentation af ovennævnte konstruktion er gennemgået, godkendt og certificeret jvf. Inspektionsrapport for dokumentgennemgang, mærket dette certifikats nummer. **TI-15-TK-0076**
Inspektion af ovennævnte konstruktion er gennemgået, godkendt og certificeret jvf. Inspektionsrapport mærket med dette certifikats nummer.

Konstruktionen skal recertificeres, inden: 14-04-2030

Certificering & Inspektion

Dato: 10-02-2025

Inspektør Peter Barlach

**KGB's Venners Teltudlejning
Stadion Allé 13
4400 Kalundborg**

Inspektionsrapport for certificering/re-certificering af transportable konstruktioner

Cert.nr.: TI-15-TK-0206	Revision: 02	
--------------------------------	---------------------	--

Konstruktionens navn/type:	Kibæk Rammetelt 6 m.
Beskrivelse/omfang:	Denne rapport dækker 30 spær/rammer / 87 m

Inspektionsaktivitet	Resultat
Kontrol af konstruktionens overensstemmelse med godkendte tegninger	+
Kontrol af tilstand: spær, ben, kip, knæ, teltdug, bærende dele (svejsning/korrosion/revner/defekter)	+
Kontrol af pløkker/jordspyd	+
Kontrol af barduner	+
Kontrol af vindkryds (både tag og side)	+
Kontrol af, at opstillingsvejledning er til stede	+
Kontrol af pladsfordelingsplanskrav: Nødbelysning, flugtvejs skilte med lys, brandmateriel	IR
Kontrol af, at vindmåler er til stede, hvis der udelukkende bruges vindmåler til overvågning af vindstød	IR
Konstruktion identificeret vha.: <u>Kibæk profil - 2 spors</u> Dugmateriale: <u>Duraskin B1019</u> Dimensioner for spær (profilstørrelse, godstykkelse og længde): <u>80 x 48 x 2,4 mm. Længde: 3,1 m</u> Dimensioner for kip (profilstørrelse og godstykkelse): <u>60 x 40 x 3,0 mm</u> Dimensioner for knæ (profilstørrelse og godstykkelse): <u>60 x 40 x 3,0 mm</u> Dimension for jordspyd: <u>Ø25 x 800 mm</u> Trækstyrke barduner, kg: <u>2000 kg</u> Trækstyrke vindkryds, kg: <u>2000 kg</u>	+
Antal spær/rammer godkendt: <u>30</u> svarende til antal m: <u>87</u>	
Bemærkning: Inspektion d. 03-02-2025. Afvigelser er rettet.	

Resultat: + = Accepteret, A = Afvigelse, IR = Ikke relevant, Note = se Bemærkning.

☒ **Konstruktionen er accepteret**

Til offentlige brug, samt overholdelse af aktuelt bygningsreglementet, når konstruktionen opstilles i overensstemmelsen med certifikat med samme nr. som denne inspektionsrapport. Reference til rapport for dokumentgennemgangen er anført på certifikat med samme nr. som denne inspektionsrapport.

Gyldighed af certifikat: 14-04-2030
(Dato for næste re-certificering, maks. 5 år)

☐ **Konstruktionen er ikke accepteret**

Inspiceret af Peter Barlach

07-02-2025

Dato

Underskrift Inspektør

Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut. Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede konstruktion. Inspektionsrapporten må kun gengives i sin helhed.

KGB's Venners Teltudlejning

Stadion Allé 13

4400 Kalundborg

Inspektionscertifikat for transportable konstruktioner iht. Bek. 880:2014

Cert.nr.: TI-15-TK-0207	Revision: 02	
--------------------------------	---------------------	--

Konstruktionens navn/type:	Kibæk Rammetelt 10 m Opstillet uden vindkryds og barduner i max. ben højde 2,2 m
Beskrivelse/omfang:	Dette certifikat dækker 13 spær/rammer / 36 m


Krav til brug og opstilling: Konstruktionen er tilladt for:

Rammeteltet har en bredde på 10 meter og kan opstilles i længden ubegrænset og med sidestolper på max. 2,2 m.

Terrænkategori	I (Åbne arealer)	II (Landområder/lav vegetation)	III (By, skovområder)	IV (Tæt, høj bebyggelse)
Middelvindhastighed m/s*	8,5	9,5	11,3	11,7

Overvågning ved brug, ansvar skal tildeles/oplyses.

* Middelvindhastighed varslet af DMI for det område, hvor konstruktionen er opstillet

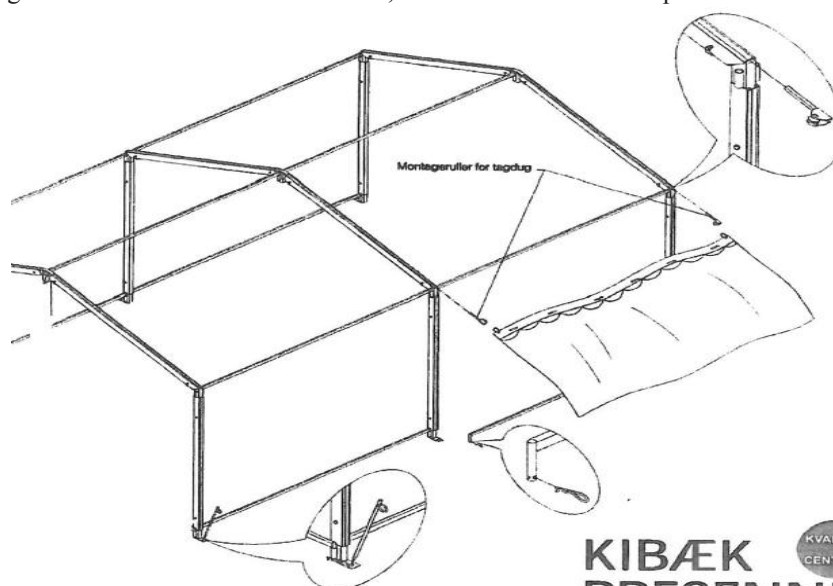

Opstilling:

Rammerne i teltet er opbygget af aluminiumsprofiler 80×48 mm (2 spors) eller 93×48 mm (4 spors) med godstykkelse 2,4 -2,8 mm i spær og ben, og med indbygget spor til montering af brandhæmmende PVC-dug. Spær profilet er i længden 5,15 m.

Kibæk profilet er kendetegnet ved at have 2 langsgående spor i oversiden og "riller" i sider.

Profilerne samles i hjørner (knæ) og i kip med stålbeslag i 60×40 mm firkanttrør i godstykkelse 5 mm, og fastgøres til aluminiumsprofilerne (spær og ben) med en M10 bolt i kvalitet 8.8.

Afstand mellem rammer er 3,0 m og samles af afstandsholder (åse) i top og bund og låses med låsesplitter.



DIGITALT SIGNERET DOKUMENT

1. maj 2025

Udgang er som standard 1,5 m. Teltet opstilles uden vindkryds og barduner men fastgøres i ben med jordanker ø25 x 800 mm. Bæreevne for jordspyd: gavlsøjle 84 kg og ramme søjle 123 kg. Der kan bruges ballaste i stedet for jordspyd med nævne ballast. Af hensyn til tværstabiliteten for teltet skal teltdugen, ved opstilling, være monteret i alle sider og gavle, og skal fastgøres i spær/ben og til åsene mellem rammerne.

Teltet er ikke regnet med snelast og det skal sikres at sne eller ophobning af vand ikke forekommer på nogen overflader. Der er ikke tilladt med ophængning (belastning) i teltrammerne.

Teltet opstilles iht Opstillingsvejledning 3 - 15 meter, op til 3 m benhøjde 01012025

Personbelastning ved ophold, gældende for op til og over 150 personer:

Opstilling med inventar: max. 1,5 personer/m² ved runde borde,

2 personer/m² siddende i rækker/borde og 3,5 personer/m² stående.

Konstruktionen er certificeret for opstilling:

☒ **Uden pladsfordelingsplan** (Inspektion af brandtekniske installationer mm. er ikke omfattet af certifikatet.
Ved behov kan evt. pladsfordelingsplan vurderes/godkendelse af brandrådgiver eller kommunen)

☐ **Uden pladsfordelingsplan** (Inspektion af nødvendige brandtekniske installationer mm. er omfattet af certifikatet.
Ved behov kan evt. pladsfordelingsplan vurderes/godkendelse af brandrådgiver eller kommunen)

☐ **Med pladsfordelingsplan** (Inspektion af nødvendige brandtekniske installationer mm. og pladsfordelingsplan er omfattet af inspektionen,
evt. yderligere pladsfordelingsplaner kan vurderes/godkendelse af brandrådgiver eller kommunen)

Certifikatet omfatter følgende pladsfordelingsplan(er)

Bemærkninger:

- Ansvarlig person udnævnes for overvågning af konstruktionen/teltet ved brug, og ved overskridelse af anførte værdier har vedkommende ansvar for, at konstruktionen/teltet nedlukkes/vindbelastning reduceres, og at der evakueres.
- For forsamlingsstelte/pavilloner/teltkonstruktioner er det tilladt at stille op i forlængelse og/eller ved siden af hinanden.
- Teltkonstruktioner anses som fælles telt, hvis afstanden er mindre end 5 m, men kravet er, at alle telte skal være certificeret. Den indbyrdes afstand skal som hovedregel svare mindst til summen af de afstande, hver især har til naboskel (BR 18 kap.5 Bilag 11). Andre afstande vil kunne accepteres på baggrund af en konkret vurdering af muligheden for brandspredning fra offentlig myndighed/kommunen. Placering må ikke blokere for flugtveje (BR 18 kap.5 Bilag 11). Ved opstilling > 150 personer skal kommunen informeres.
- Der skal min. være 2 flugtveje i telte. Max. afstand til en flugtvej må ikke være mere end 25 m (BR 18 kap.5 Bilag 11/AT vejl. A.1.10)
- Ved opstilling af TK skal der sikres, at underlaget kan holde til min. fladetryk 1,0-1,5 kg/cm² (BR18 kap 15. vejl. pkt. 3.4).
- Ved opstilling skal certifikatet anbringes synligt i teltet/konstruktionen. Tilsvarende ved pladsfordelingsplaner (BR 18 §6b stk. 6).
- Ved opstilling i årstid, hvor der er risiko for sne, skal der være opvarmning i teltet. Evt. sne skal løbende fjernes.
- Terrænkategori I: Område med søer eller områder uden væsentlig vegetation og uden forhindringer.
Terrænkategori II: Område med lav vegetation og enkelte forhindringer (træer, bygninger).
Terrænkategori III: Område med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer.
Terrænkategori IV: Område, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget med en gennemsnitshøjde over 15 m.
Ved placering inden for 1 km fra grænsen til næste terrænkategori, skal den laveste kategori bruges ved vurdering af vind.

Dette certifikat er kun gyldigt under forudsætning af, at ovennævnte krav til opstilling og brug er opfyldte. Dokumentationen af ovennævnte konstruktion er gennemgået, godkendt og certificeret jf. Inspektionsrapport for dokumentgennemgang, mærket dette certifikats nummer. **TI-24-TK-1924**
Inspektion af ovennævnte konstruktion er gennemgået, godkendt og certificeret jf. Inspektionsrapport mærket med dette certifikats nummer.

Konstruktionen skal re-certificeres, inden: 14-04-2030

Certificering & Inspektion

Dato: 07-02-2025

Inspektør Peter Barlach

KGB's Venner Teltudlejning
Stadion Allé 13
4400 Kalundborg

Inspektionsrapport for certificering/re-certificering af transportable konstruktioner

Cert.nr.: TI-15-TK-0207	Revision: 02	
--------------------------------	---------------------	--

Konstruktionens navn/type:	Kibæk Rammetelt 10 m.
Beskrivelse/omfang:	Denne rapport dækker 13 spær/rammer / 36 m

Inspektionsaktivitet	Resultat
Kontrol af konstruktionens overensstemmelse med godkendte tegninger	+
Kontrol af tilstand: spær, ben, kip, knæ, teltdug, bærende dele (svejsning/korrosion/revner/defekter)	+
Kontrol af pløkker/jordspyd	+
Kontrol af barduner	+
Kontrol af vindkryds (både tag og side)	+
Kontrol af, at opstillingsvejledning er til stede	+
Kontrol af pladsfordelingsplanskrav: Nødbelysning, flugtvejs skilte med lys, brandmateriel	IR
Kontrol af, at vindmåler er til stede, hvis der udelukkende bruges vindmåler til overvågning af vindstød	IR
Konstruktion identificeret vha.: <u>Kibæk profil - 2 spors</u> Dugmateriale: <u>Duraskin B1019</u> Dimensioner for spær (profilstørrelse, godstykkelse og længde): <u>80 x 48 x 2,4 mm. Længde: 3,1 m</u> Dimensioner for kip (profilstørrelse og godstykkelse): <u>60 x 40 x 5,0 mm</u> Dimensioner for knæ (profilstørrelse og godstykkelse): <u>60 x 40 x 5,0 mm</u> Dimension for jordspyd: <u>Ø25 x 800 mm</u> Trækstyrke barduner, kg: <u>2000 kg</u> Trækstyrke vindkryds, kg: <u>2000 kg</u>	+
Antal spær/rammer godkendt: <u>13</u> svarende til antal m: <u>36</u>	
Bemærkning: Inspektion d. 03-02-2025. Afvigelser er rettet.	

Resultat: + = Accepteret, A = Afvigelse, IR = Ikke relevant, Note = se Bemærkning.

☒ **Konstruktionen er accepteret**

Til offentlige brug, samt overholdelse af aktuelt bygningsreglementet, når konstruktionen opstilles i overensstemmelsen med certifikat med samme nr. som denne inspektionsrapport. Reference til rapport for dokumentgennemgangen er anført på certifikat med samme nr. som denne inspektionsrapport.

Gyldighed af certifikat: 14-04-2030
(Dato for næste re-certificering, maks. 5 år)

☐ **Konstruktionen er ikke accepteret**

Inspiceret af Peter Barlach

07-02-2025

Dato

Underskrift Inspektør

Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut. Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede konstruktion. Inspektionsrapporten må kun gengives i sin helhed.